
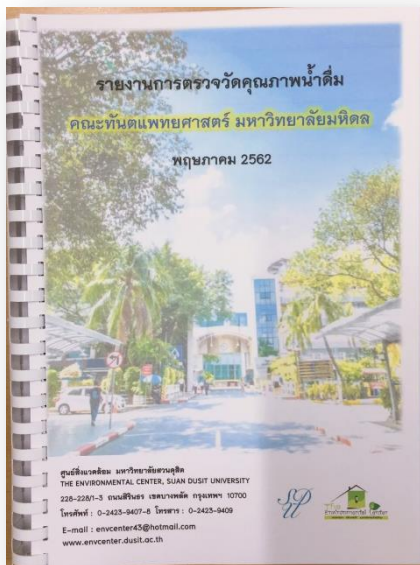


11.3 มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ (ทางด้านคลินิกทันตกรรม)

| รายการ                 | เกณฑ์และความถี่                            |
|------------------------|--|
| ➤ มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม | ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกระทรวงอุตสาหกรรม |
| ➤ เก็บน้ำเข้าห้องแล็บ  | 3 เดือนต่อครั้ง                            |

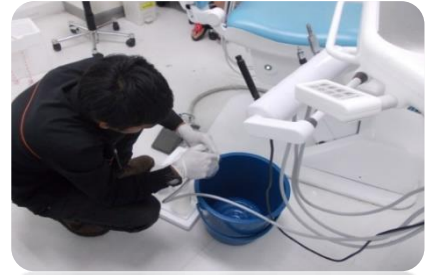

**สรุปผลและคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม**

**1. สรุปผล**

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มจากก๊อกน้ำบริเวณตึกฟ้า ชั้น 18, น้ำเข้าและน้ำออก จากยูนิตทำฟัน คลินิกประดิษฐ์ ใบหน้าชากรรไกร ชั้น 9 (Unit 17), น้ำเข้าและน้ำออกจากยูนิตทำฟัน คลินิกทันตกรรม หัตถการ ชั้น 5 (Unit 12), น้ำเข้าและน้ำออกจากยูนิตทำฟัน คลินิกพิเศษ ชั้น 2 (Unit 15) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทำการเก็บตัวอย่าง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกรายการ ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค